

5

общество с ограниченной ответственностью
ПЕРУН
противопожарное оборудование
ИНН/КПП 7722715152/771901001 тел./ факс: (495) 988-34-07

Исх. 76/16 от «01» марта 2016г.

г.Москва

Куда: Московское УФАС России

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

От кого: Генеральный директор ООО «ПЕРУН»

Форапонов Сергей Анатольевич

Адрес: 105275, РФ, г. Москва, 8-ая улица Соколиной Горы, дом № 26

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ КОМИССИИ

Наименование Заказчика, контактная информация	Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление служебными зданиями» при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (ФГУП «УСЗ») Адрес местонахождения: 107139, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 11/1 Почтовый адрес: 107139, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11 стр 1 ОГРН 1037739316141 ИНН/КПП 7710230428/770801001 Номер контактного телефона: (495) 7339772 (доб. 222) Адрес электронной почты: zakupki@fgupusz.ru Контактное лицо: Багринцева Ольга Владимировна
--	---

Московское УФАС
Рег номер 7250
Зарегистрирован. 01 03 2016



Участник размещения заказа (заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью
«ПЕРУН»

ИНН: 7722715152

Адрес: 105275, РФ, г. Москва, 8-ая улица
Соколиной Горы, дом № 26

телефон: 8(495) 988 34 07

факс: 8(495) 988 34 07

e-mail: perun@perun01.ru

контактное лицо: Галкин Олег Владимирович



общество с ограниченной ответственностью
ПЕРУН
противопожарное оборудование
ИНН/КПП 7722715152/771901001 тел/ факс: (495) 988-34-07

Адрес официального сайта на котором
размещена информация о размещении

заказа: www.zakupki.gov.ru

<http://utp.sberbank-ast.ru/Trade>


Номер извещения: № 31603260398

Наименование аукциона: Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту трубопровода внутреннего противопожарного водопровода, расположенного в помещениях по БТИ № I, ком. №№ 85;87а;88 (гараж, техническое помещение) здания по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.11/1

Дата опубликования извещения о проведении открытого аукциона 29.01.2016

Состав Комиссии:

Член комиссии, ФИО	Роль в комиссии
Реунов Дмитрий Анатович	Председатель комиссии
Беляев Евгений Владимирович	Член комиссии
Медведев Вадим Валерьевич	Член комиссии
Балашова Татьяна Викторовна	Член комиссии
Алибеков Гусейни Алибекович	Член комиссии
Изванов Игорь Вадимович	Член комиссии



общество с ограниченной ответственностью
ПЕРУН
противопожарное оборудование
ИНН/КПП 7722715152/771901001 тел/ факс: (495) 988-34-07

Обжалуемые действия Заказчика с указанием норм Федерального закона № 44-ФЗ

которые, по мнению Заявителя нарушены

Ограничение конкуренции, которое нарушает ст. 17 Закона 135-ФЗ.


Наша заявка отклонена с указанием таких причин:

В п. 3 «Вентили (клапаны)». Участник закупки указал тип литые проходные и угловые фланцевые, условное давление 0,63-1,6 МПа, а также указал строительную длину 350 и 480 мм для условных проходов 100 и 150 мм соответственно, что противоречит требованиям ГОСТ 3326 (табл. 1): при указанных параметрах строительная длина угловых клапанов должна составлять 175 и 225 мм соответственно. В п. 12 «Олифа Оксоль». Участник закупки указал марку В, а также условную вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ 19-20 с, что противоречит требованиям аукционной документации: при указании диапазонного значения, данный диапазон должен быть не уже, установленного в нормативных документах, т.е. условная вязкость для марки В должна составлять 18-22 с по ГОСТ 190. В п. 21 «Фланцы». Участник закупки указал температуру среды 203...573 К, а также указал марку стали 20, что противоречит требованиям ГОСТ 12816 (табл. для стального плоского приварного фланца): для стали марки 20 температура среды должна составлять от 243 до 573 К.

Мы не согласны с доводами Комиссии.

По пункту 3 Заказчик требовал вентили проходные.

В ГОСТ 3326 для вентиляей проходных при давлении 0,63-1,6 МПа и условным проходом 100 и 150 мм указана строительная длину 350 и 480 мм:



общество с ограниченной ответственностью
ПЕРУН
 противопожарное оборудование
 ИНН/КПП 7722715152/771901001 тел/ факс: (495) 988-34-07

Таблица 1

Размеры в мм

Прочность условная R_c	Строительные значения									
	L	L_1	L	L_1	L	L_1	L	L_1	L	L_1
	Классы									
	прямые	угловые	прямые	угловые	прямые	угловые	прямые	угловые	прямые	угловые
	Материал									
	Серая чугун		Ковкий чугун		Сталь					
	Давление условное P_n , МПа (кгс/см ²)									
	0,63—1,6 (6,3—16)		1,6—4 (16—40)		1,6—4 (16—40)		6,3—16 (63—160)		20—32 (200—320)	
10	120	85	120	85	120	85	210	105	230	115
15	130	90	130	90	130	90	210	105	230	115
20	150	95	150	95	150	95	230	115	260	130
25	160	100	160	100	160	100	230	115	260	130
32	180	105	180	105	180	105	260	130	300	150
40	200	115	200	115	200	115	260	130	300	150
50	230	125	230	125	230	125	300	150	350	175
65	290	145	290	145	290	145	340	170	400	200
80	310	155	310	155	310	155	380	190	450	225
100	350	175	—	—	350	175	430	215	520	260
125	400	200	—	—	400	200	500	250	600	300
150	480	225	—	—	480	225	550	275	700	350
200	600	275	—	—	600	275	650	325	800	400
250	730	325	—	—	730	325	—	—	—	—
300	850	375	—	—	850	375	—	—	—	—
350	980	425	—	—	980	425	—	—	—	—
400	1100	475	—	—	1100	475	—	—	—	—

Т.о. указанное нами значение полностью соответствует требованиям Заказчика.

Участник закупки указал марку В, а также условную вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ 19-20 с, что не противоречит требованиям ГОСТ, т.к. условная вязкость для марки В должна составлять 18-22 с по ГОСТ 190. ГОСТ не позволяет расширять диапазоны значений. Он устанавливает минимальные и максимальные значения вязкости.

Т.о. указанное нами значение полностью соответствует требованиям Заказчика.


В п. 21 «Фланцы». Участник закупки указал температуру среды 203...573 К, а также указал марку стали 20.

Мы не могли указать температуре "от 243 до 573 К", т.к. Заказчик указал:

Температура среды	от 203 до 573
-------------------	---------------

По инструкции "При указании минимальных и/или максимальных границ диапазонов возможных значений с предложениями «от» и/или «до» границы включаются в диапазоны возможных значений (если иное не указано в требуемом параметре)".

Т.о. мы не имели возможности "расширить" указанный Заказчик диапазон значений.



общество с ограниченной ответственностью
ПЕРУН
противопожарное оборудование
ИНН/КПП 7722715152/771901001 тел./ факс: (495) 988-34-07

Также просим Комиссию ФАС приостановить подписание контракта, во избежание подписания до рассмотрения жалобы по существу.


На основании указанных доводов и перечисленных нарушений Заказчика и Комиссии в рамках Заказа просим Комиссию УФАС:

- 1) Принять жалобу к рассмотрению и приостановить подписание контракта.
- 2) Признать жалобу обоснованной.
- 3) Провести внеплановую проверку аукциона и действий Заказчика и Комиссии
- 4) Обязать Заказчика и Комиссию устранить нарушения.

Приложения к Жалобе:

- 1) Документ, подтверждающий полномочия на подачу жалобы (2 страницы) **Протокол №9 Общего собрания учредителей ООО «ПЕРУН»**

Генеральный директор
ООО «ПЕРУН»

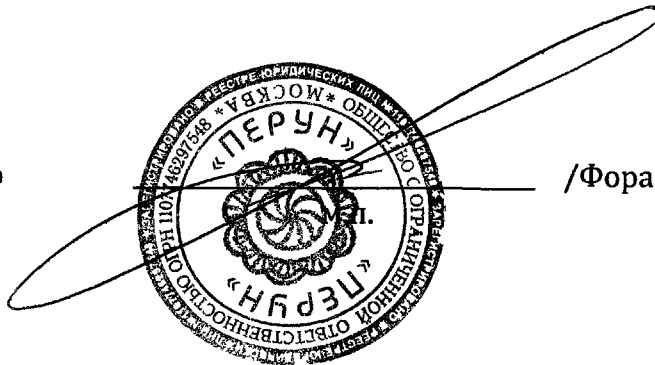

/Форапонов С.А./