

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы

по г. Москве

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

От кого: ООО «Ставмед»

142455, г. Электроугли, ул. Школьная, д.44, эт.2, помещ.2.9

Жалоба на действия Заказчика по 223-ФЗ

Наименование заказчика, контактная информация	Наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Москворечье-Сабурово» (ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово») Место нахождения: 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 51, корп. 4 Почтовый адрес: 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 51, корп. 4 Номер контактного телефона: 8 (495) 344-85-49 Адрес электронной почты: gbu-msab@mail.ru Контактное лицо: Исаева Ирина Михайловна
---	---

1. Участник размещения заказа (заявитель): ООО «Ставмед», ИНН5031127006. Адрес: 142455, г. Электроугли, ул. Школьная, д.44, эт.2, помещ.2.9; телефон: 89636642105; e-mail: info.stavmed@mail.ru-; контактное лицо: Алексей

Предмет закупки - На поставку материала для подготовки жилого фонда к эксплуатации в зимний период на территории района Москворечье-Сабурово.

Заказчиком нарушены требования ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), в соответствии с которой при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее — запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

Также Заказчиком нарушен пункт 9 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, так как создал другому участнику преимущественное положение.

А именно: в соответствии с требованиями информационной карты заявка на участие должна содержать **«конкретные показатели**, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование производителя товара, наименование страны происхождения товара; Конкретные показатели поставляемого товара, предоставляются по Приложению №1 к Техническому заданию части (Форма 2) «Сведения о качестве,

технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме» части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ».)»

В данном документе Заказчик прописывает требования к материалам, при этом не указывает соответствие ГОСТУ к конкретному товару.

Приложение № 2 к ТЗ (требования к товарам).pdf - Adobe Acrobat Pro


7 / 95 66,2%

5	Эскизы таровые (Объем в соответствии с требованиями Аукционной документации)	Требования не устанавливаются	Тип происхождения к трубопроводу	фанатное; катрирову	Требования не устанавливаются	
			Эскизы	с ручным управлением		
			Масса	не более 200		кг
			Условие доставки Ру	2,5		МПа
			Толщина рабочей среды	плюс 213* .. плюс 838*		К
			Материал	сталь		


Приложение № 2 к ТЗ (требования к товарам).pdf - Adobe Acrobat Pro

15 / 95 66,2%

11	Пакеты (Объем в соответствии с требованиями Аукционной документации)	Требования не устанавливаются	Условный пропуск Ду	125	мм	Требования не устанавливаются
			Диаметр гофри	от 50* до 60	мм	
			Материал	сталь		
			Диаметр	исмакс=4	мм	
12	Печь магнитная индукционная (Объем в соответствии с требованиями Аукционной документации)	Требования не устанавливаются	Толщина установки	40 - 90*	°С	Требования не устанавливаются
			Время согрева	не более 20	минут	

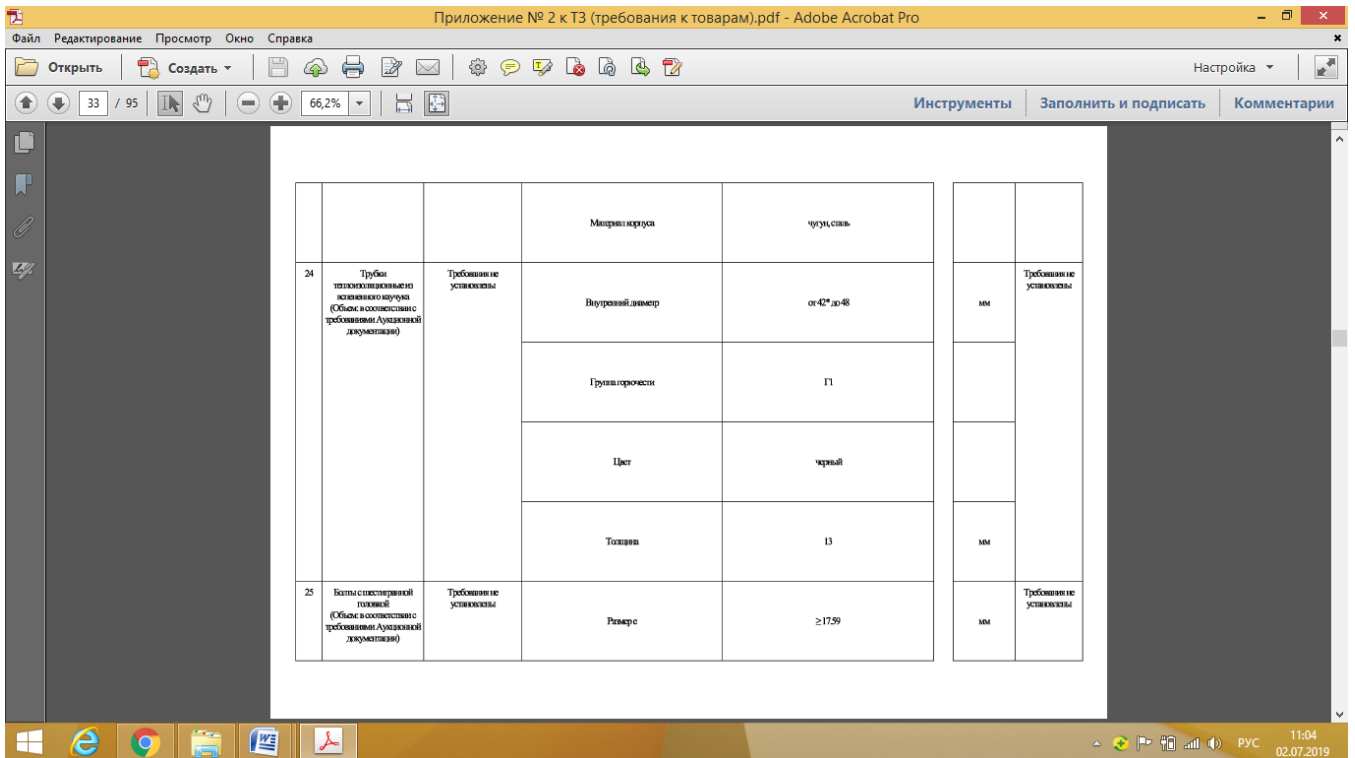

При этом в конце инструкции указывается перечень ГОСТов, которым должны соответствовать товары. Какие конкретно товары должны соответствовать определенному ГОСТу непонятно!

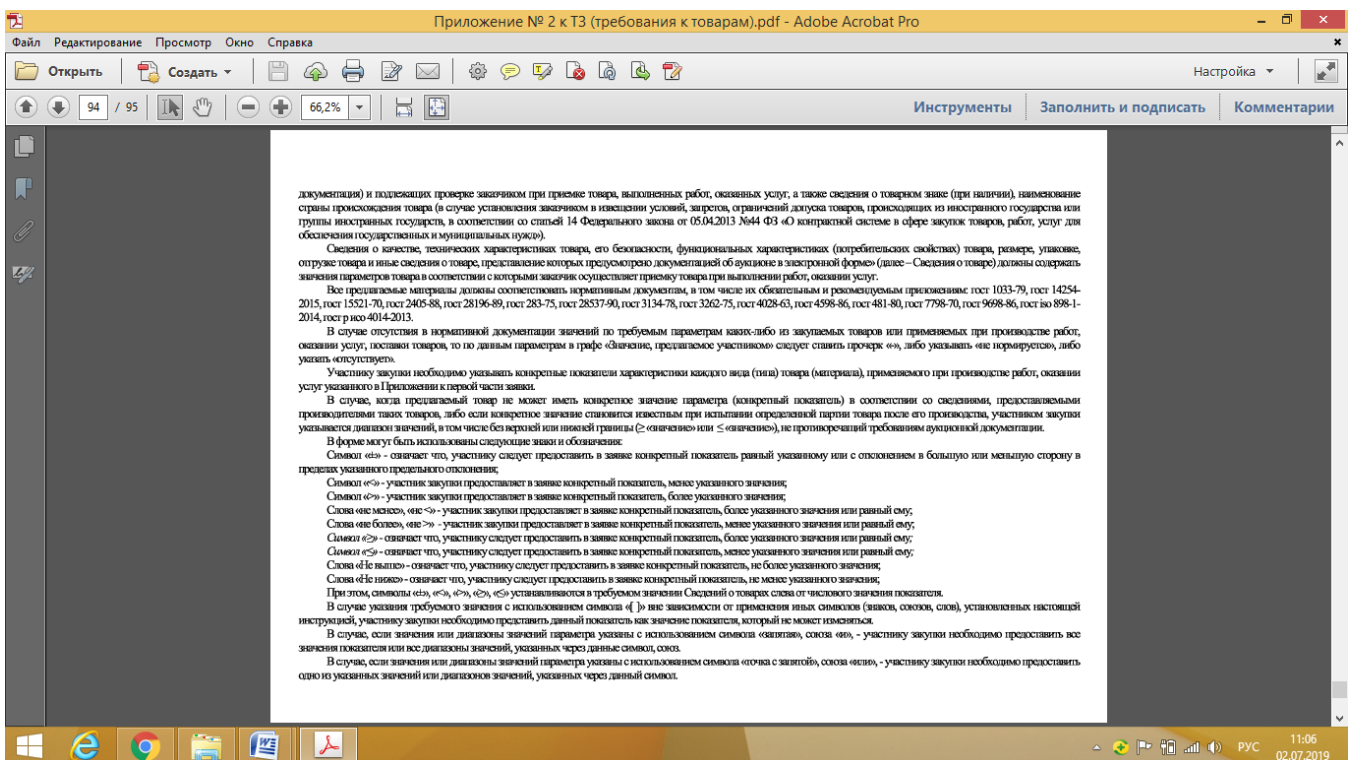

Тем самым заказчик допускает нарушение, а именно объективное описание объекта закупки.

Считаем, что Заказчик ненадлежащим образом установил требования к показателям соответствия товаров, используемых при выполнении работ, потребностям Заказчика.

Просим:

1. Провести проверку по изложенным в жалобе фактам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства в сфере защиты конкуренции и о противодействии коррупции
2. *Приостановить размещение заказа по указанной закупке до рассмотрения настоящей жалобы по существу;*
3. *Выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений по указанной закупке.*
4. *Внести изменения в аукционную документацию.*

4. Приложение:

1. Документы, подтверждающие полномочия лица на 2 листах.
2. Аукционная документация на 31 листах.
3. Приложение №2 к ТЗ на 95 листах.

Генеральный директор

Гуськов А.М.